















Anlage A: Maßgeblicher Außenlärmpegel für Räume, die nicht zum Schlafen genutzt werden können nach DIN 4109: 2018-01

Legende

-  Rechengebiet
-  Gebäude
-  Fläche
-  Schiene
-  Straße
-  Linie

Maßgeblicher Außenlärmpegel

-  ≤ 55 dB(A)
-  55 - 60 dB(A)
-  60 - 65 dB(A)
-  65 - 70 dB(A)
-  70 - 75 dB(A)
-  75 - 80 dB(A)
-  > 80 dB(A)

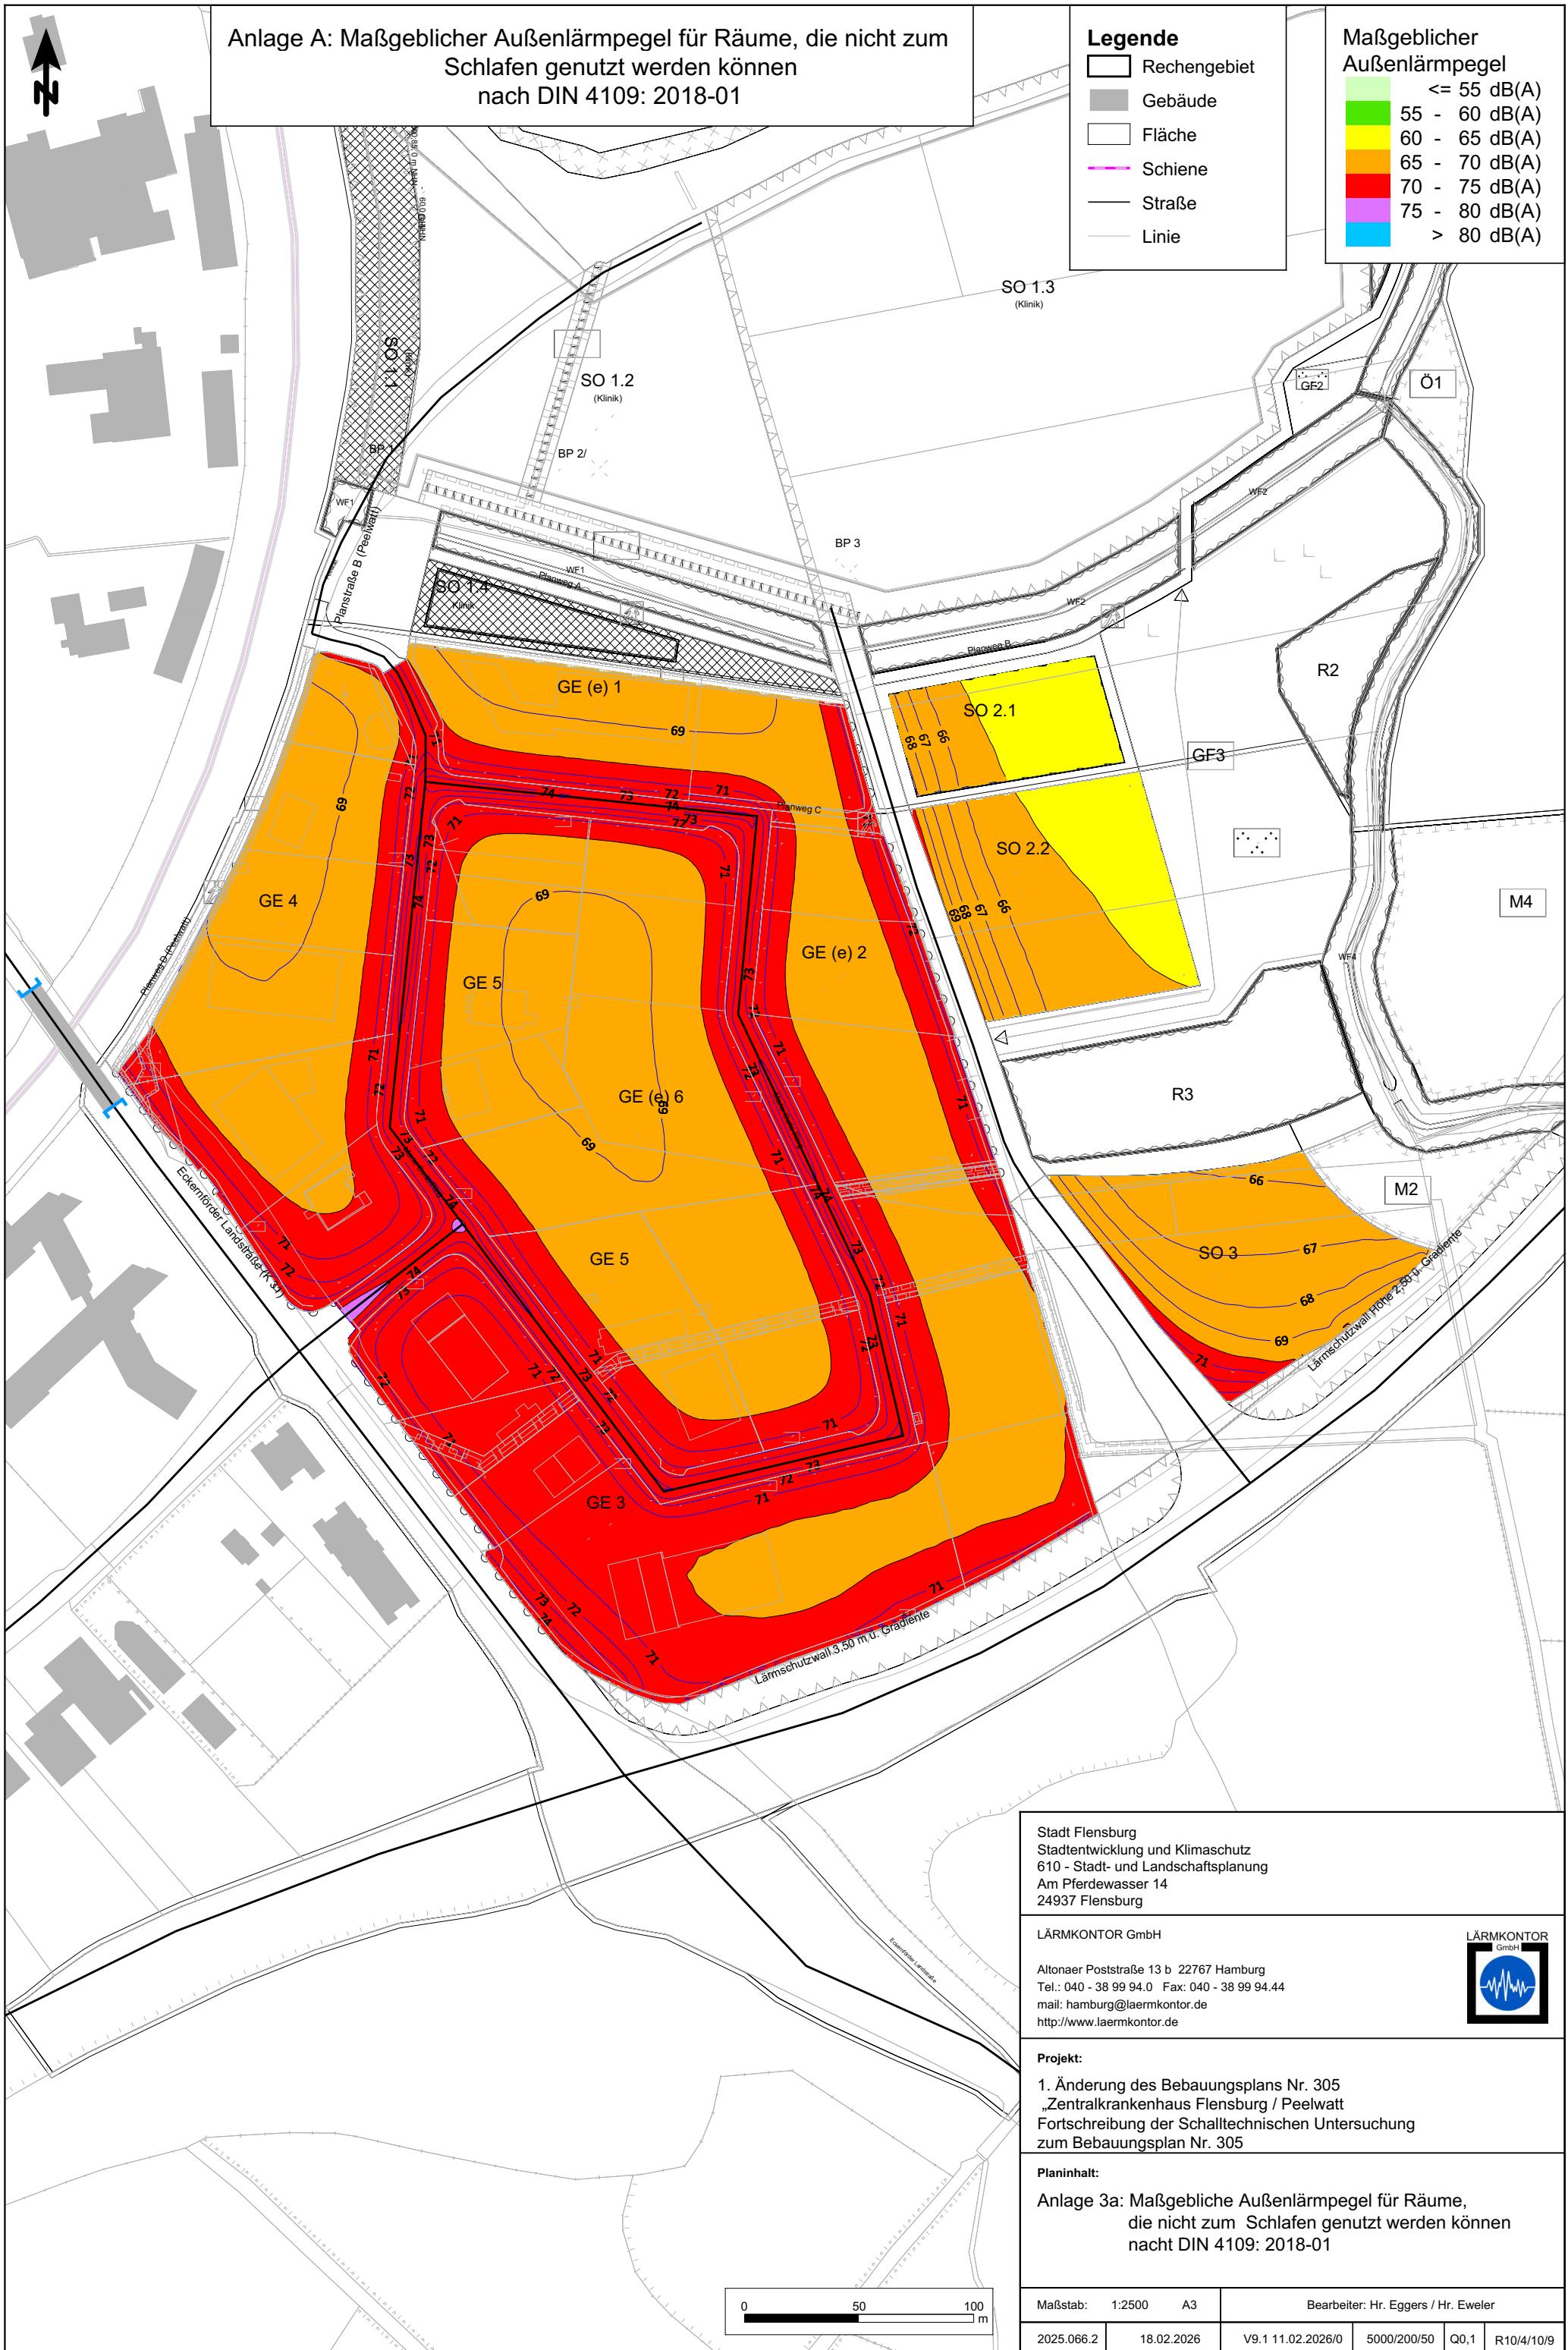

Stadt Flensburg
 Stadtentwicklung und Klimaschutz
 610 - Stadt- und Landschaftsplanung
 Am Pferdewasser 14
 24937 Flensburg

LÄRMKONTOR GmbH
 Altonaer Poststraße 13 b 22767 Hamburg
 Tel.: 040 - 38 99 94.0 Fax: 040 - 38 99 94.44
 mail: hamburg@laermkontor.de
 http://www.laermkontor.de



Projekt:
 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 305
 „Zentralkrankenhaus Flensburg / Peelwatt“
 Fortschreibung der Schalltechnischen Untersuchung
 zum Bebauungsplan Nr. 305

Planinhalt:
 Anlage 3a: Maßgebliche Außenlärmpegel für Räume,
 die nicht zum Schlafen genutzt werden können
 nach DIN 4109: 2018-01

Maßstab: 1:2500 A3	Bearbeiter: Hr. Eggers / Hr. Eweler				
2025.066.2	18.02.2026	V9.1 11.02.2026/0	5000/200/50	Q0,1	R10/4/10/9

